


Inquadramento dei fogli

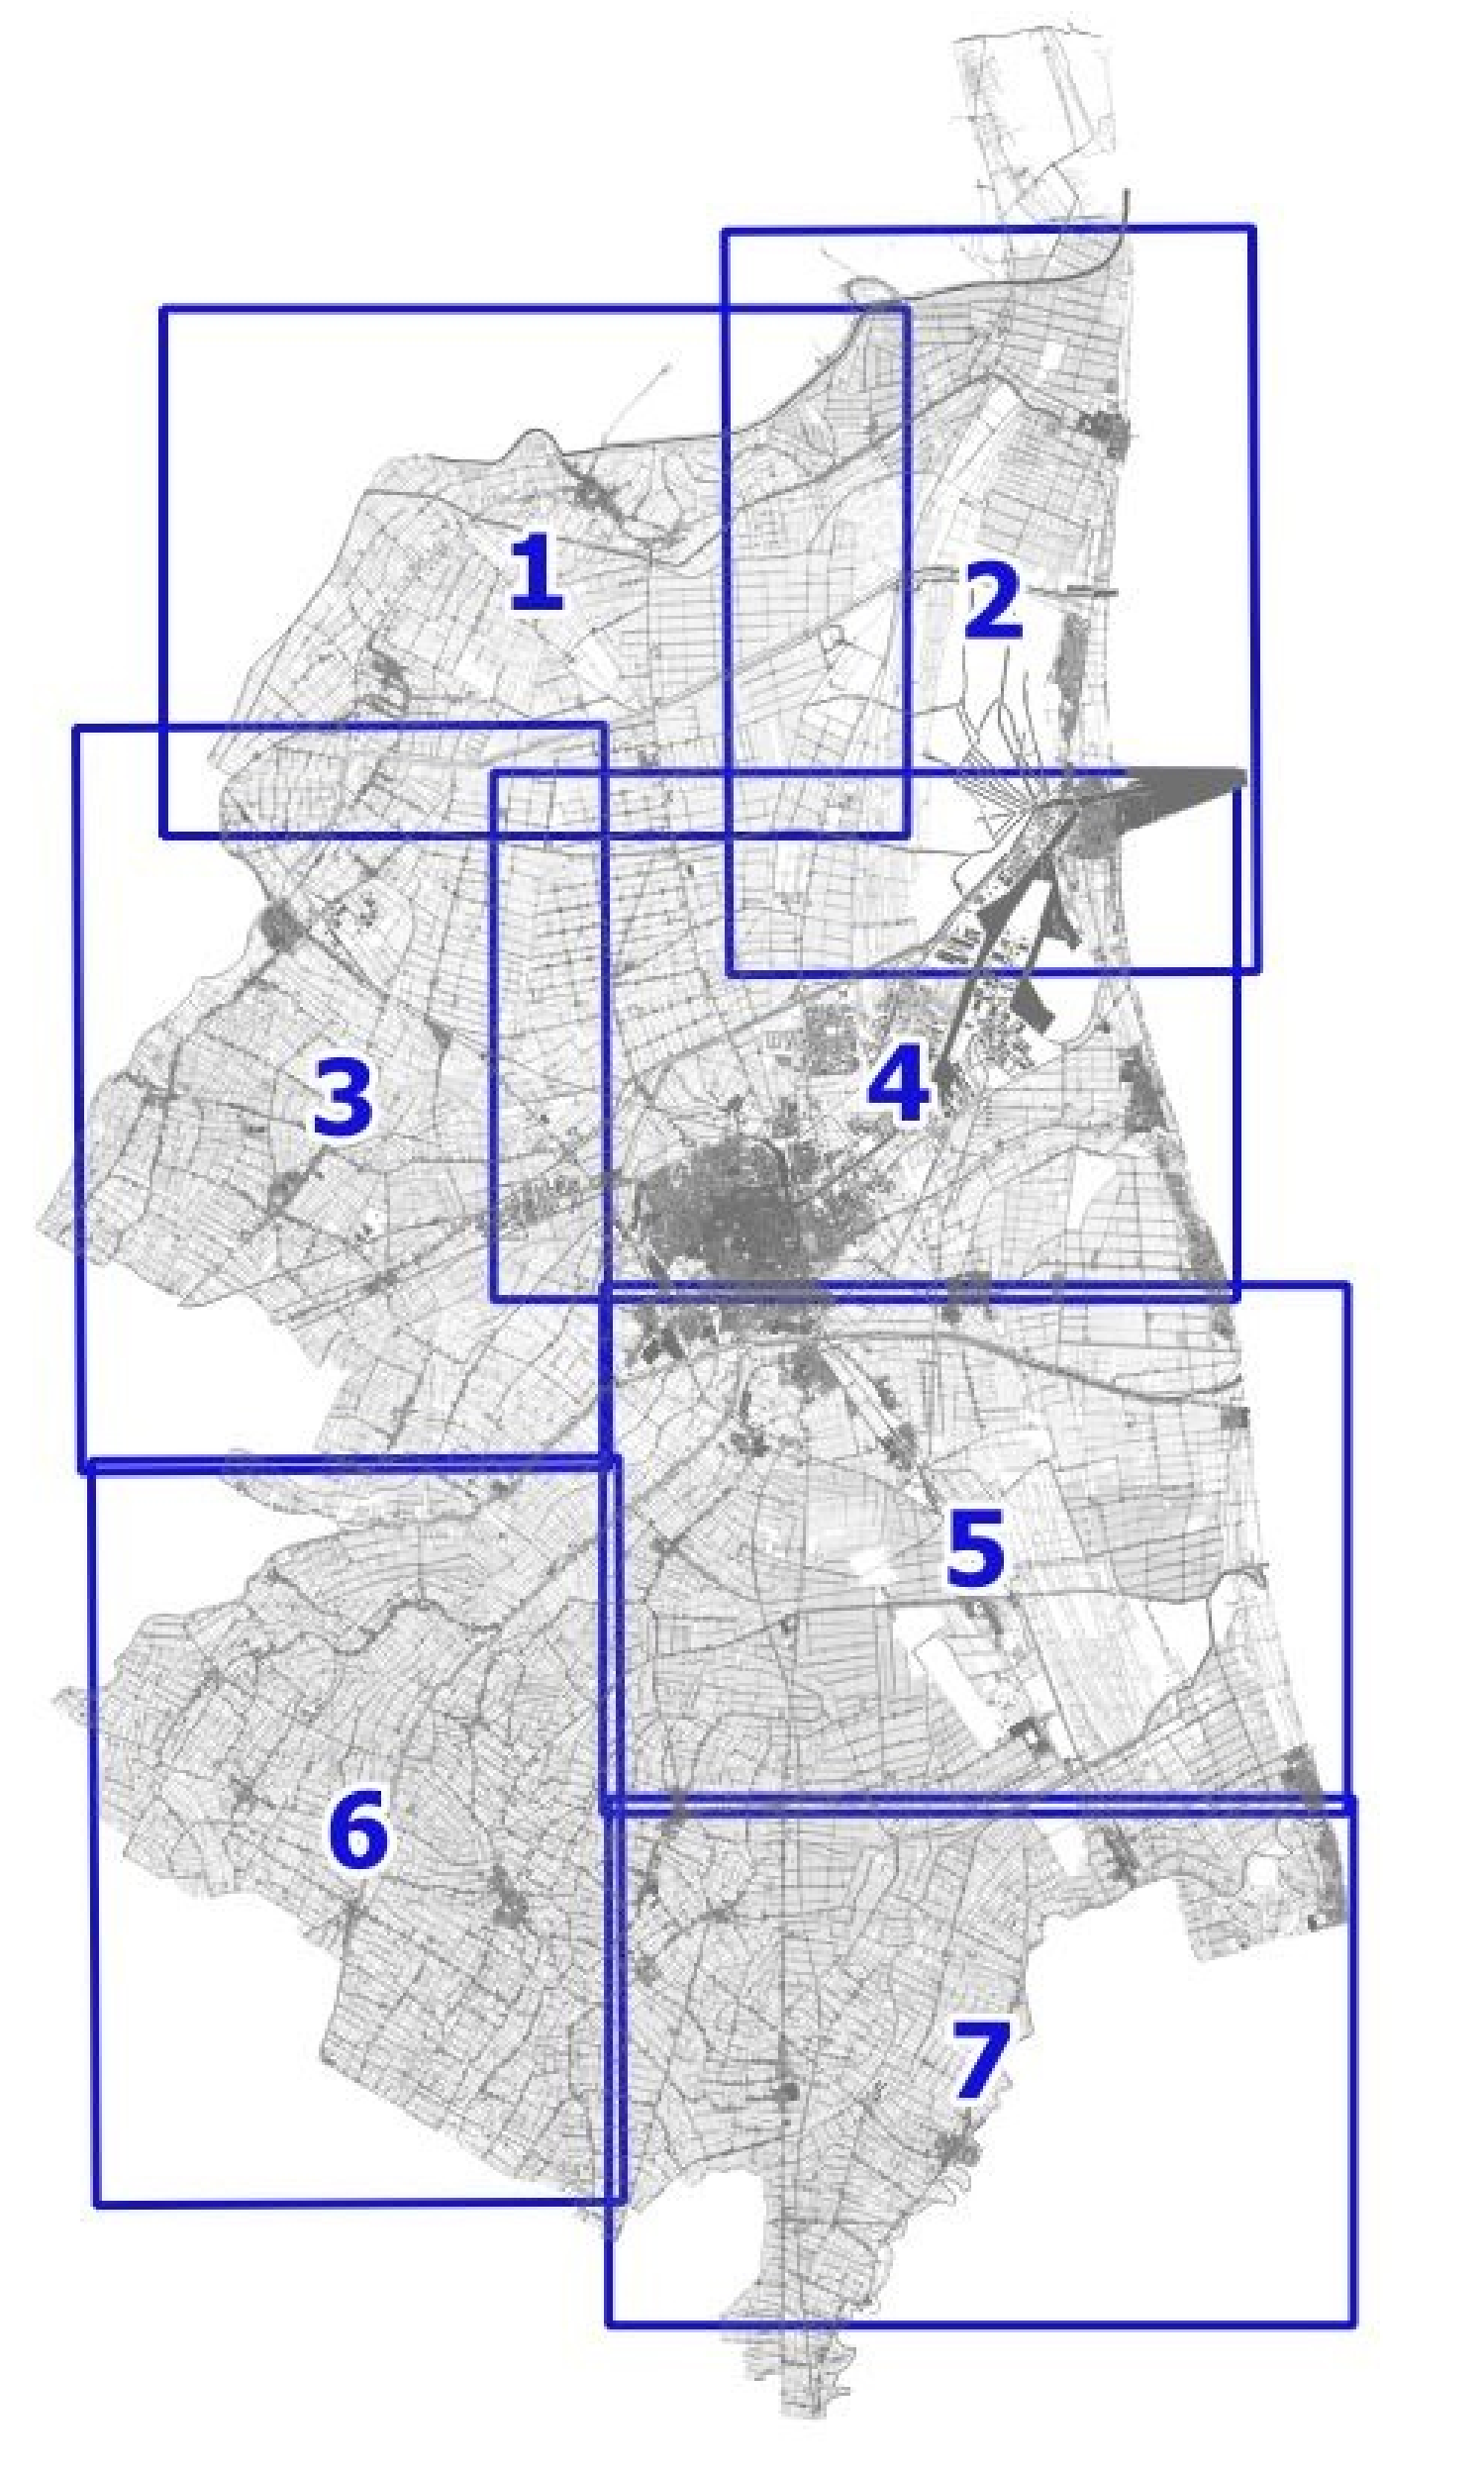

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
 - FA 0.15T0.5 s (SA1) = 1.3
- Zone di attenzione per instabilità
 - ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - FA 0.15T0.5 s (SA1) = 1.3
- Aree trattate negli studi di MS