


Inquadramento dei fogli

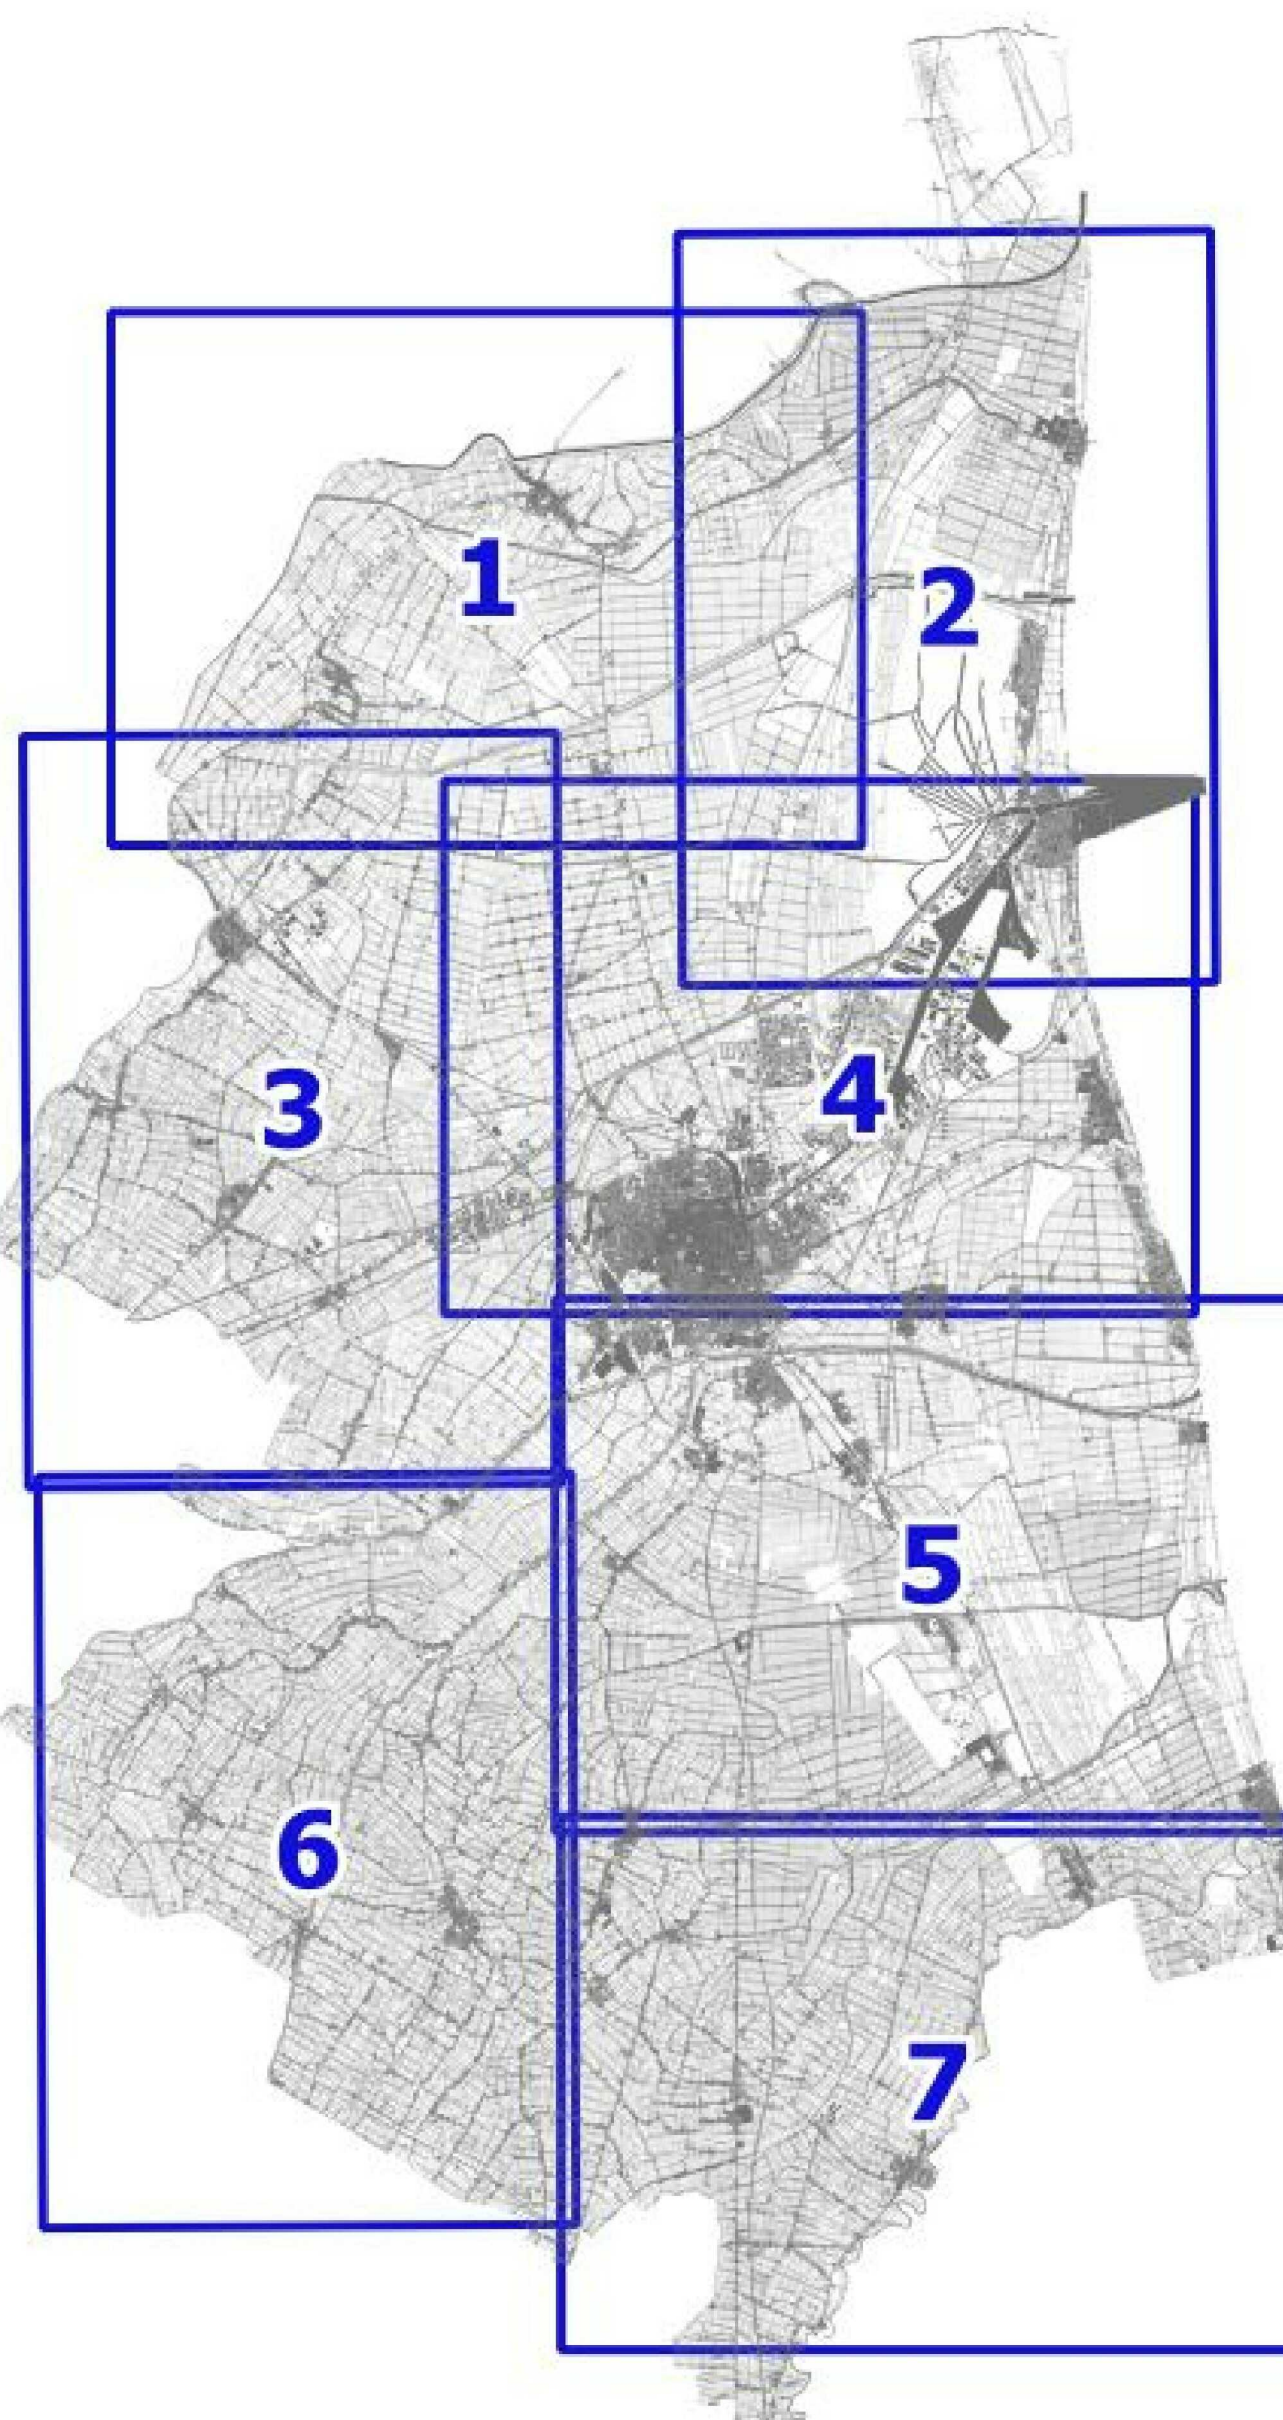

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- F_{Ha} 0.5<T0≤1.0 s (S2) = 2,2
 - F_{Ha} 0.5<T0≤1.0 s (S2) = 2,3
- Zone di attenzione per instabilità**
- ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - F_{Ha} 0.5<T0≤1.0 s (S2) = 2,2
 - ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - F_{Ha} 0.5<T0≤1.0 s (S2) = 2,3
- Aree trattate negli studi di MS