


Inquadramento dei fogli

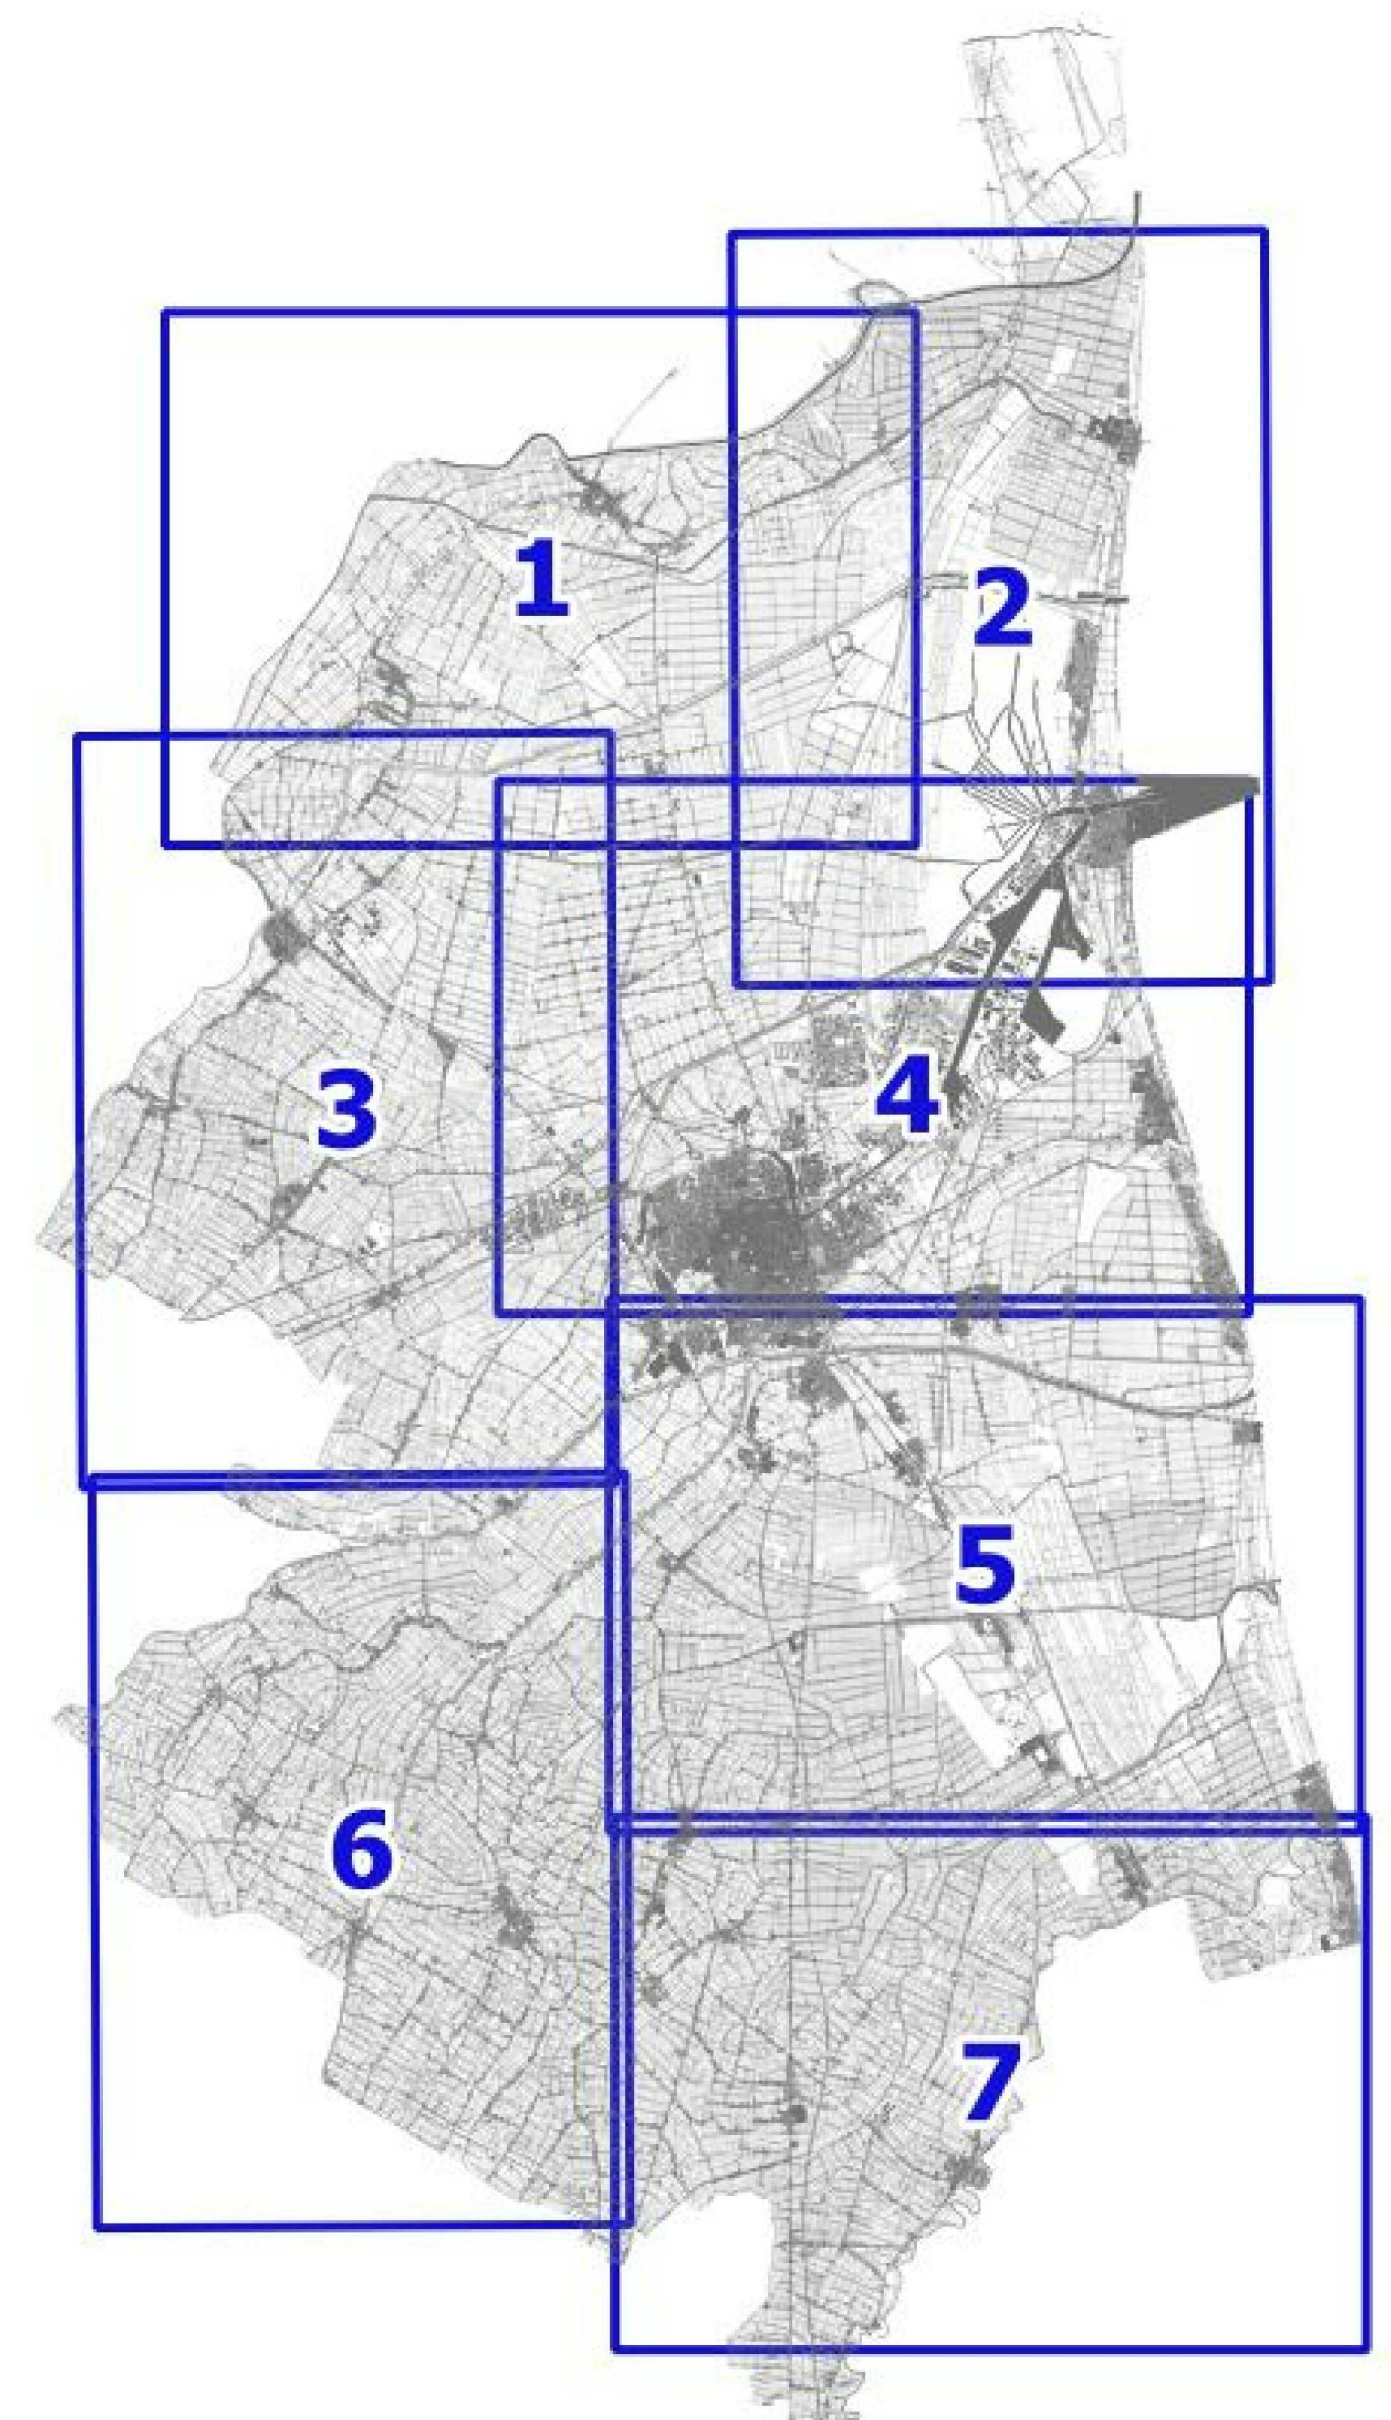

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- F_{HA} 0.5 ≤ T₀ ≤ 1.5 s (S3) = 2.4
- F_{HA} 0.5 ≤ T₀ ≤ 1.5 s (S3) = 2.6

Zone di attenzione per instabilità

- ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - F_{HA} 0.5 ≤ T₀ ≤ 1.5 s (S3) = 2.4
- ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - F_{HA} 0.5 ≤ T₀ ≤ 1.5 s (S3) = 2.6

Aree trattate negli studi di MS

